Installed 9-18-37

3 - 3" Transite Pipes.

Pole to Str. { 3 #6 Primaries
3 #2/0 Anhydrex. 575'.

Str. to Bldg. 3 #2/0 " "

for Babbitt Bros.

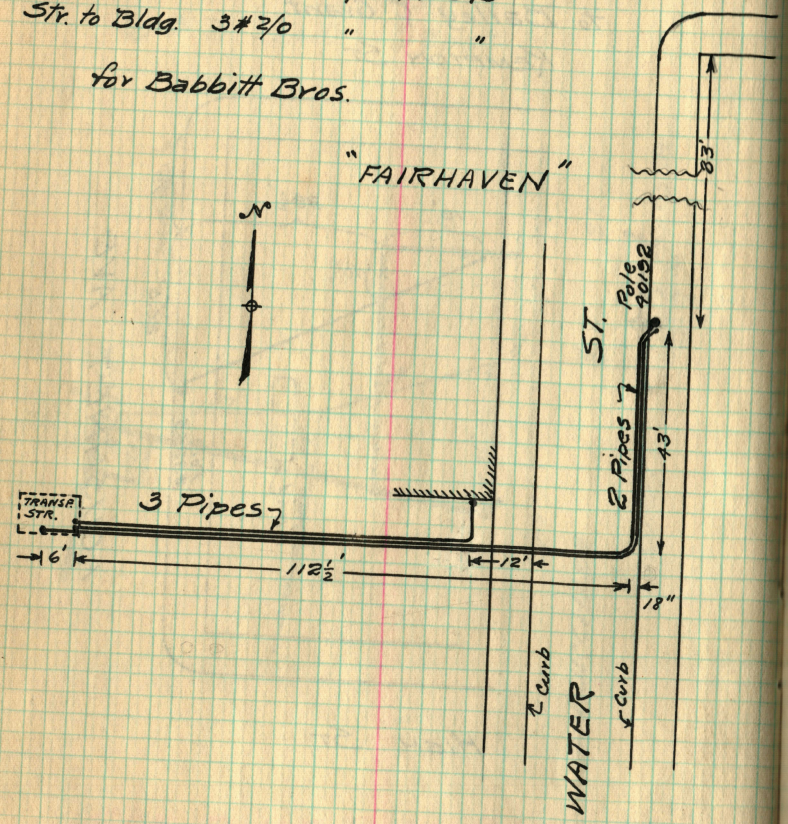

Installed 7-30-37

3" Transite Pipes
3 RC + 1 #2 WP.
1 lead 1000v Cable added 12-13-46.
W.O. 34981
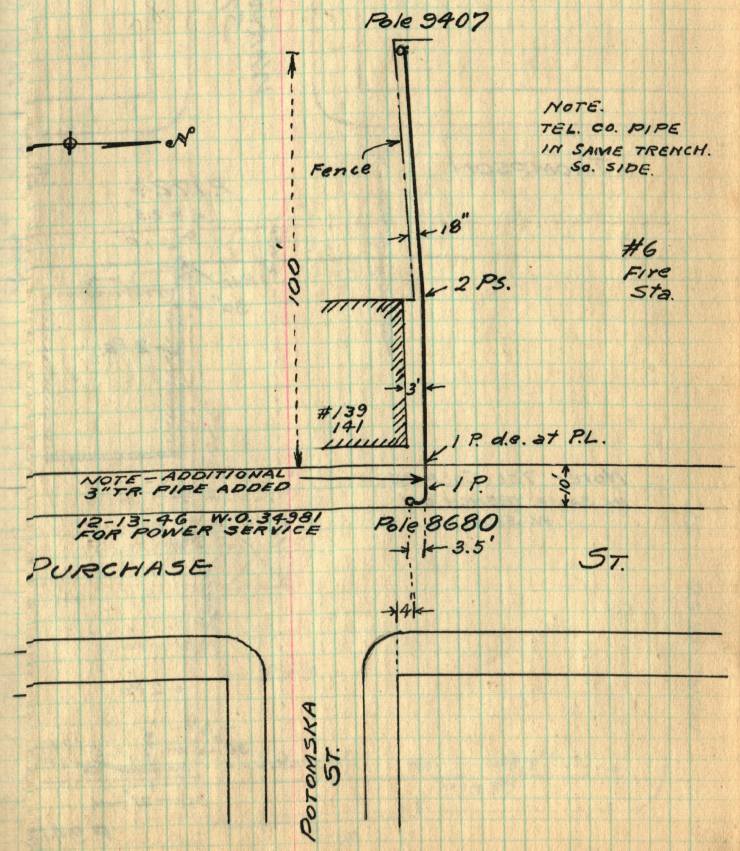
for 1937 "Area"